

STATINIO PAVADINIMAS: **30/110 kV Drobstų TP**

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: **Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas**

STATINIO ADRESAS: **Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C**

STATINIO KATEGORIJA: **Nesudėtingasis statinys**

STATYBOS RŪŠIS: **Naujo statinio statyba**

UŽSAKOVAS: **UAB „Pure energy solution“**

STATYTOJAS: **UAB „Pure energy solution“**

PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NR.: **25SD-2530**

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: **Projektiniai pasiūlymai**

STATINIO PROJEKTO Nr.: **2025-81-02-XX-PP**

STATINIO PROJEKTO DALIS: **Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai**

BYLOS ŽYMUO: **SP**

BYLOS LAIDA: **0**

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: **2025-10**

Direktorius

Paulius Žymančius

*Projekto vadovas
(atestato Nr. 35357)*



Paulius Žymančius

*Projekto dalies vadovas
(atestato Nr. A 1833)*

Dainius Juškūnas

BYLOS TURINYS

BYLOS TURINYS	1
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	2
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS	4
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	5
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	7
BRĖŽINIAI	8


0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas	
35357	PV	Paulius Žymančius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	
A 1833	PDV	Dainius Juškūnas		2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				Bylos turinys	0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	UAB „Pure energy solution“			2025-81-02-XX-PP-SP_T	LAPŲ
				1	1

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	2025-81-02-XX-PP-BD	0	Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai	
2.	2025-81-02-XX-PP-SP	0	Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai	
3.	2025-81-02-XX-PP-SA	0	Architektūrinės dalies pagrindiniai sprendiniai	
4.	2025-81-02-XX-PP-E	0	Elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai	

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ
 PROJEKTO VADOVAS *Paulius Žymančius*
 ATESTATO Nr. 35357

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas


0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas		
35357	PV	Paulius Žymančius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
			2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
			Projekto sudėties žiniaraštis	0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „Pure energy solution“		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			2025-81-02-XX-PP_PSŽ	1	1

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	2025-81-02-XX-PP-SP_PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
2.	2025-81-02-XX-PP-SP_BSŽ	1	0	Projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
3.	2025-81-02-XX-PP-SP_PDL	1	0	Projekto derinimų lapas	
4.	2025-81-02-XX-PP-SP_BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
5.	2025-81-02-XX-PP-SP_AR	1	0	Aiškinamasis raštas	


PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Brėžinio žymuo	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
1.	2025-81-02-XX-PP-SP_B-01	1	0	Situacijos planas	
2.	2025-81-02-XX-PP-SP_B-02	1	0	Sklypo planas	
3.	2025-81-02-XX-PP-SP_B-03	1	0	Sklypo vertikalusis planas	
4.	2025-81-02-XX-PP-SP_B-04	1	0	Sklypo sutvarkymo planas	
5.	2025-81-02-XX-PP-SP_B-05	1	0	Sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas	

0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas	
35357	PV	Paulius Žymančius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP	
A 1833	PDV	Dainius Juškūnas		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
			LAIDA	0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB „Pure energy solution“		2025-81-02-XX-PP-SP_BSŽ	LAPAS LAPŲ
			1	1

PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS


Eil. Nr.	Vardas pavardė	Parašas	Data
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas	
35357	PV	Paulius Žymančius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	
A 1833	PDV	Dainius Juškūnas		2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Projekto derinimų lapas	
				LAIDA	
				0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „Pure energy solution“			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
				2025-81-02-XX-PP-SP_PDL	LAPŲ
				1	1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	I. SKLYPAS			
1.	sklypo plotas	m ²	4475	
2.	sklypo užstatymo plotas ¹⁾	m ²	36,7	
3.	sklypo užstatymo intensyvumas ²⁾	%	0,70	
4.	sklypo užstatymo tankis ²⁾	%	0,82	
5.	apželdintas sklypo plotas	%	43	
	IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1.	Keliai (vietinės reikšmės vidaus keliai):			
1.1.	kelio kategorija	–	III _v	
1.2.	kelio ilgis ³⁾	km	0,04	
1.3.	kelio juostos plotis	m	10	
1.4.	eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5.	eismo juostos plotis	m	4,50	
	V. INŽINERINIAI TINKLAI			
1.	Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai):			
1.1.	inžinerinių tinklų ilgis ³⁾	m	24	
1.2.	vamzdžio skersmuo	mm	150–160	
	VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
1.	Kitos paskirties:			
1.1.	Tvora:			
1.1.1.	ilgis	m	76	
1.1.2.	aukštis	m	1,80–1,90	

- 1) Pagal *Teritorijų planavimo įstatymą* ir *Nekilnojamojų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklės*, sklypo užstatytas plotas – visų sklype esančių pastatų ir stogų turinčių inžinerinių statinių antžeminės dalies išorinių sienų horizontalios projekcijos plotų suma.
- 2) Pagal *Teritorijų planavimo įstatymą*, sklypo užstatymo intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu.
- 3) Pagal *Teritorijų planavimo įstatymą*, sklypo užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.

0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
				Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas
35357	PV	Paulius Žymančius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP	
A 1833	PDV	Dainius Juškūnas		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Bendrieji statinio rodikliai	0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	UAB „Pure energy solution“		2025-81-02-XX-PP-SP_BSR	LAPŲ
				1
				2

- 4) Rodikliai apskaičiuojami pagal *Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles*. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2025-81-02-XX-PP-SP_BSR	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

1.1. Sklypo duomenys

Žemės sklypo unikalus numeris: 6860-0013-0071.

Žemės sklypo kadastro numeris: 6860/0013:71.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimui ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0.4475 ha.

1.2. Sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Sklype yra 110 kV oro linija.

Sklype yra įrengti melioracijos statiniai (žemės sklypo priklausiniai) – drenažo rinktuvai ir sausintuvai, kurie nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, išskyrus 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvus, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei.

1.3. Sklype esantys želdiniai ir vandens telkiniai

Sklype esamų želdinių ir vandens telkinių nėra.



1.4. Aplinkinis užstatymas

Pietų pusėje yra esama Rietavo transformatorių pastotė ir 110 kV OL Kikonys–Rietavas ir Rietavas–Endriejavas, rytuose – krašto kelias Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė, šiaurėje – gyvenamoji teritorija.



2. LIETAUS VANDENS SKLYPE TVARKYMO PRINCIPINIAI SPRENDINIAI

Lietaus vanduo nuo projektuojamos skirstyklos teritorijos dalinai šalinamas atviruoju būdu išnaudojant žemės paviršiaus nuolydžius.

Nuo transformatoriaus aikštelės lietaus nuotekos nuvedamos požeminiu vamzdynu į alyvos skirtuvą, į mėginių paėmimo šulinį ir į šulinį su siurbliu, iš kurio vanduo išsiurbiamas ant žemės paviršiaus. Alyvos skirtuvui sukaupus maksimalų galimą alyvos kiekį, nuotekos automatiškai kreipiamos į požeminį alyvos rezervuarą.

0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas	
35357	PV	Paulius Žymančius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	
A 1833	PDV	Dainius Juškūnas		2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				Aiškinamasis raštas	0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	UAB „Pure energy solution“			2025-81-02-XX-PP-SP_AR	LAPŲ
					1
					1

BRÉŽINIAI

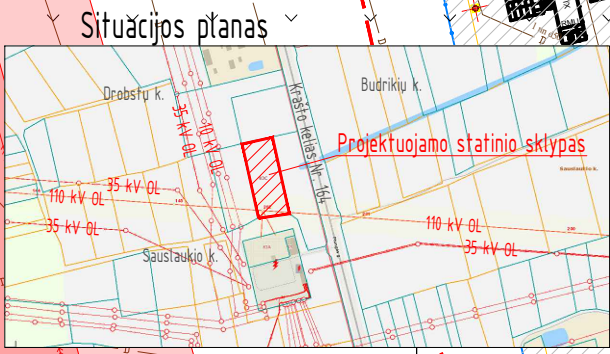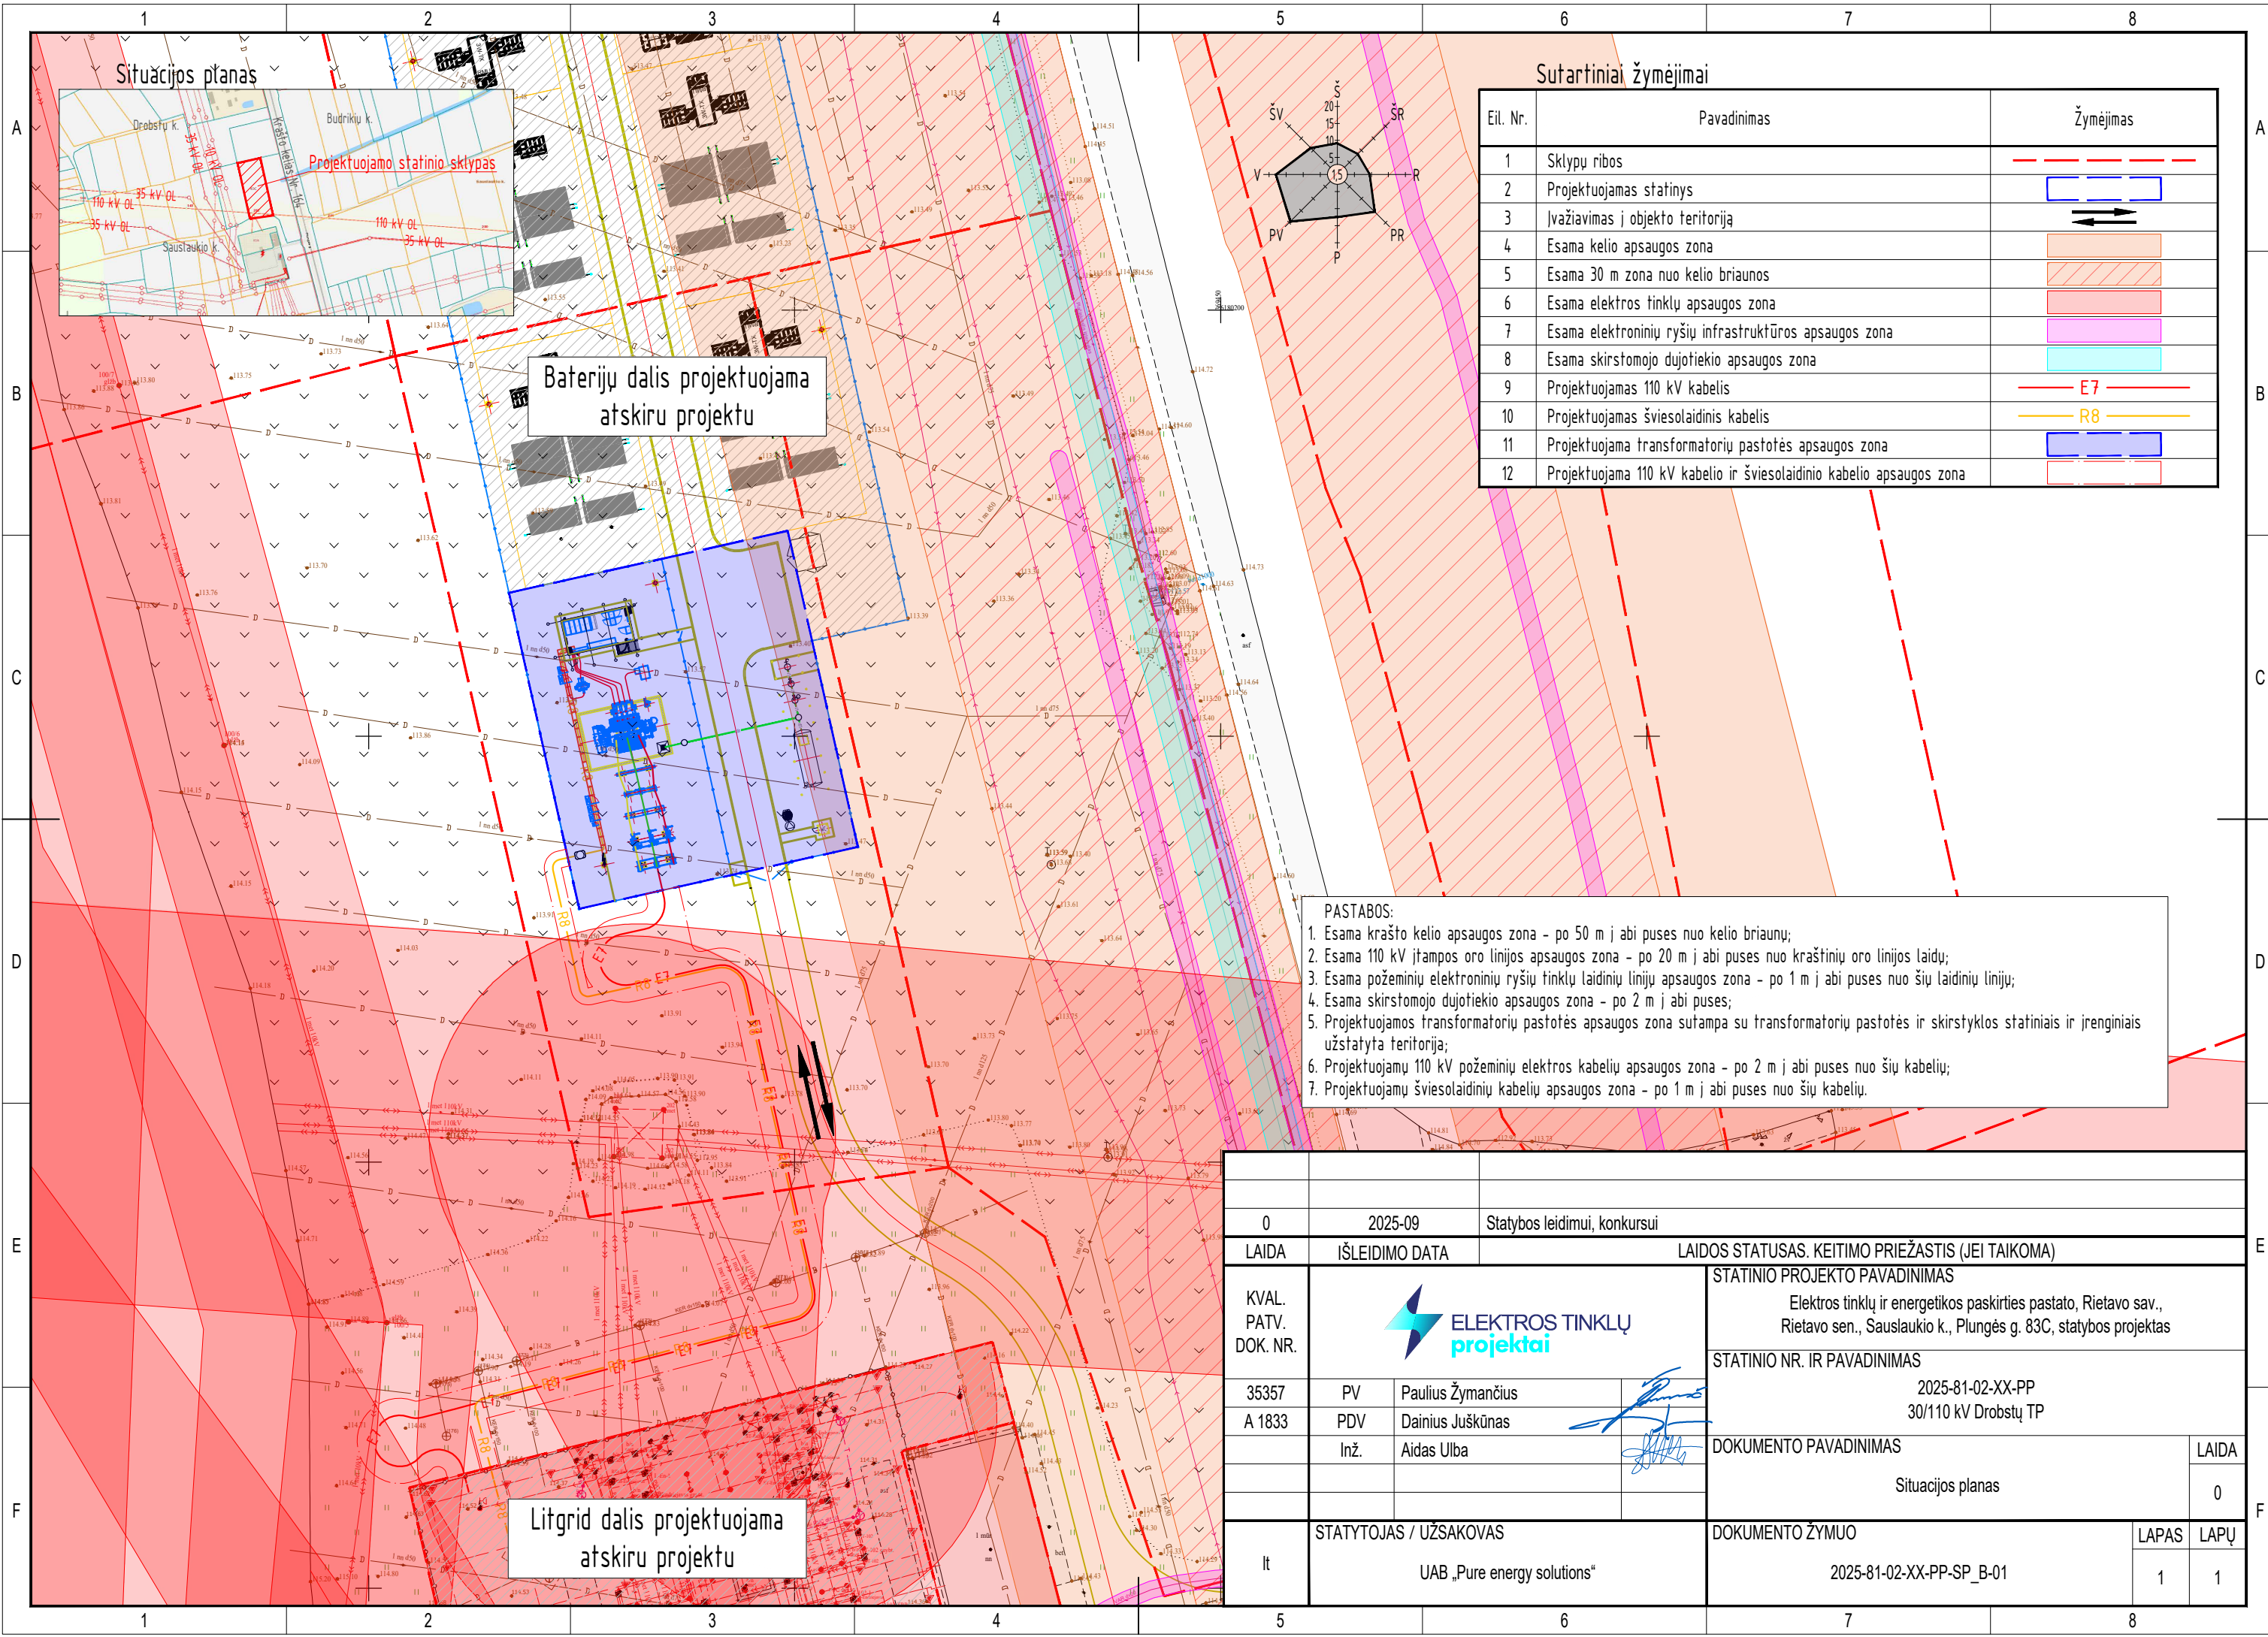


Sutartiniai žymėjimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas
1	Sklypų ribos	
2	Projektuojamas statinys	
3	Ivažiavimas į objekto teritoriją	
4	Esama kelio apsaugos zona	
5	Esama 30 m zona nuo kelio briaunos	
6	Esama elektros tinklų apsaugos zona	
7	Esama elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona	
8	Esama skirstomojo dujotiekio apsaugos zona	
9	Projektuojamas 110 kV kabelis	
10	Projektuojamas šviesolaidinis kabelis	
11	Projektuojama transformatorių pastotės apsaugos zona	
12	Projektuojama 110 kV kabelio ir šviesolaidinio kabelio apsaugos zona	

- PASTABOS:
1. Esama krašto kelio apsaugos zona - po 50 m į abi puses nuo kelio briaunų;
 2. Esama 110 kV įtampos oro linijos apsaugos zona - po 20 m į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų;
 3. Esama požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - po 1 m į abi puses nuo šių laidinių linijų;
 4. Esama skirstomojo dujotiekio apsaugos zona - po 2 m į abi puses;
 5. Projektuojamos transformatorių pastotės apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės ir skirstytulos statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija;
 6. Projektuojamų 110 kV požeminių elektros kabelių apsaugos zona - po 2 m į abi puses nuo šių kabelių;
 7. Projektuojamų šviesolaidinių kabelių apsaugos zona - po 1 m į abi puses nuo šių kabelių.

0	2025-09	Statybos leidimui, konkursui	
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
			Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas
35357 A 1833	PV	Paulius Žymančius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
	PDV	Dainius Juškūnas	2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobštų TP
	Inž.	Aidas Ulba	DOKUMENTO PAVADINIMAS
			Situacijos planas
			LAI DA
			0
lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB „Pure energy solutions“	2025-81-02-XX-PP-SP_B-01	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1

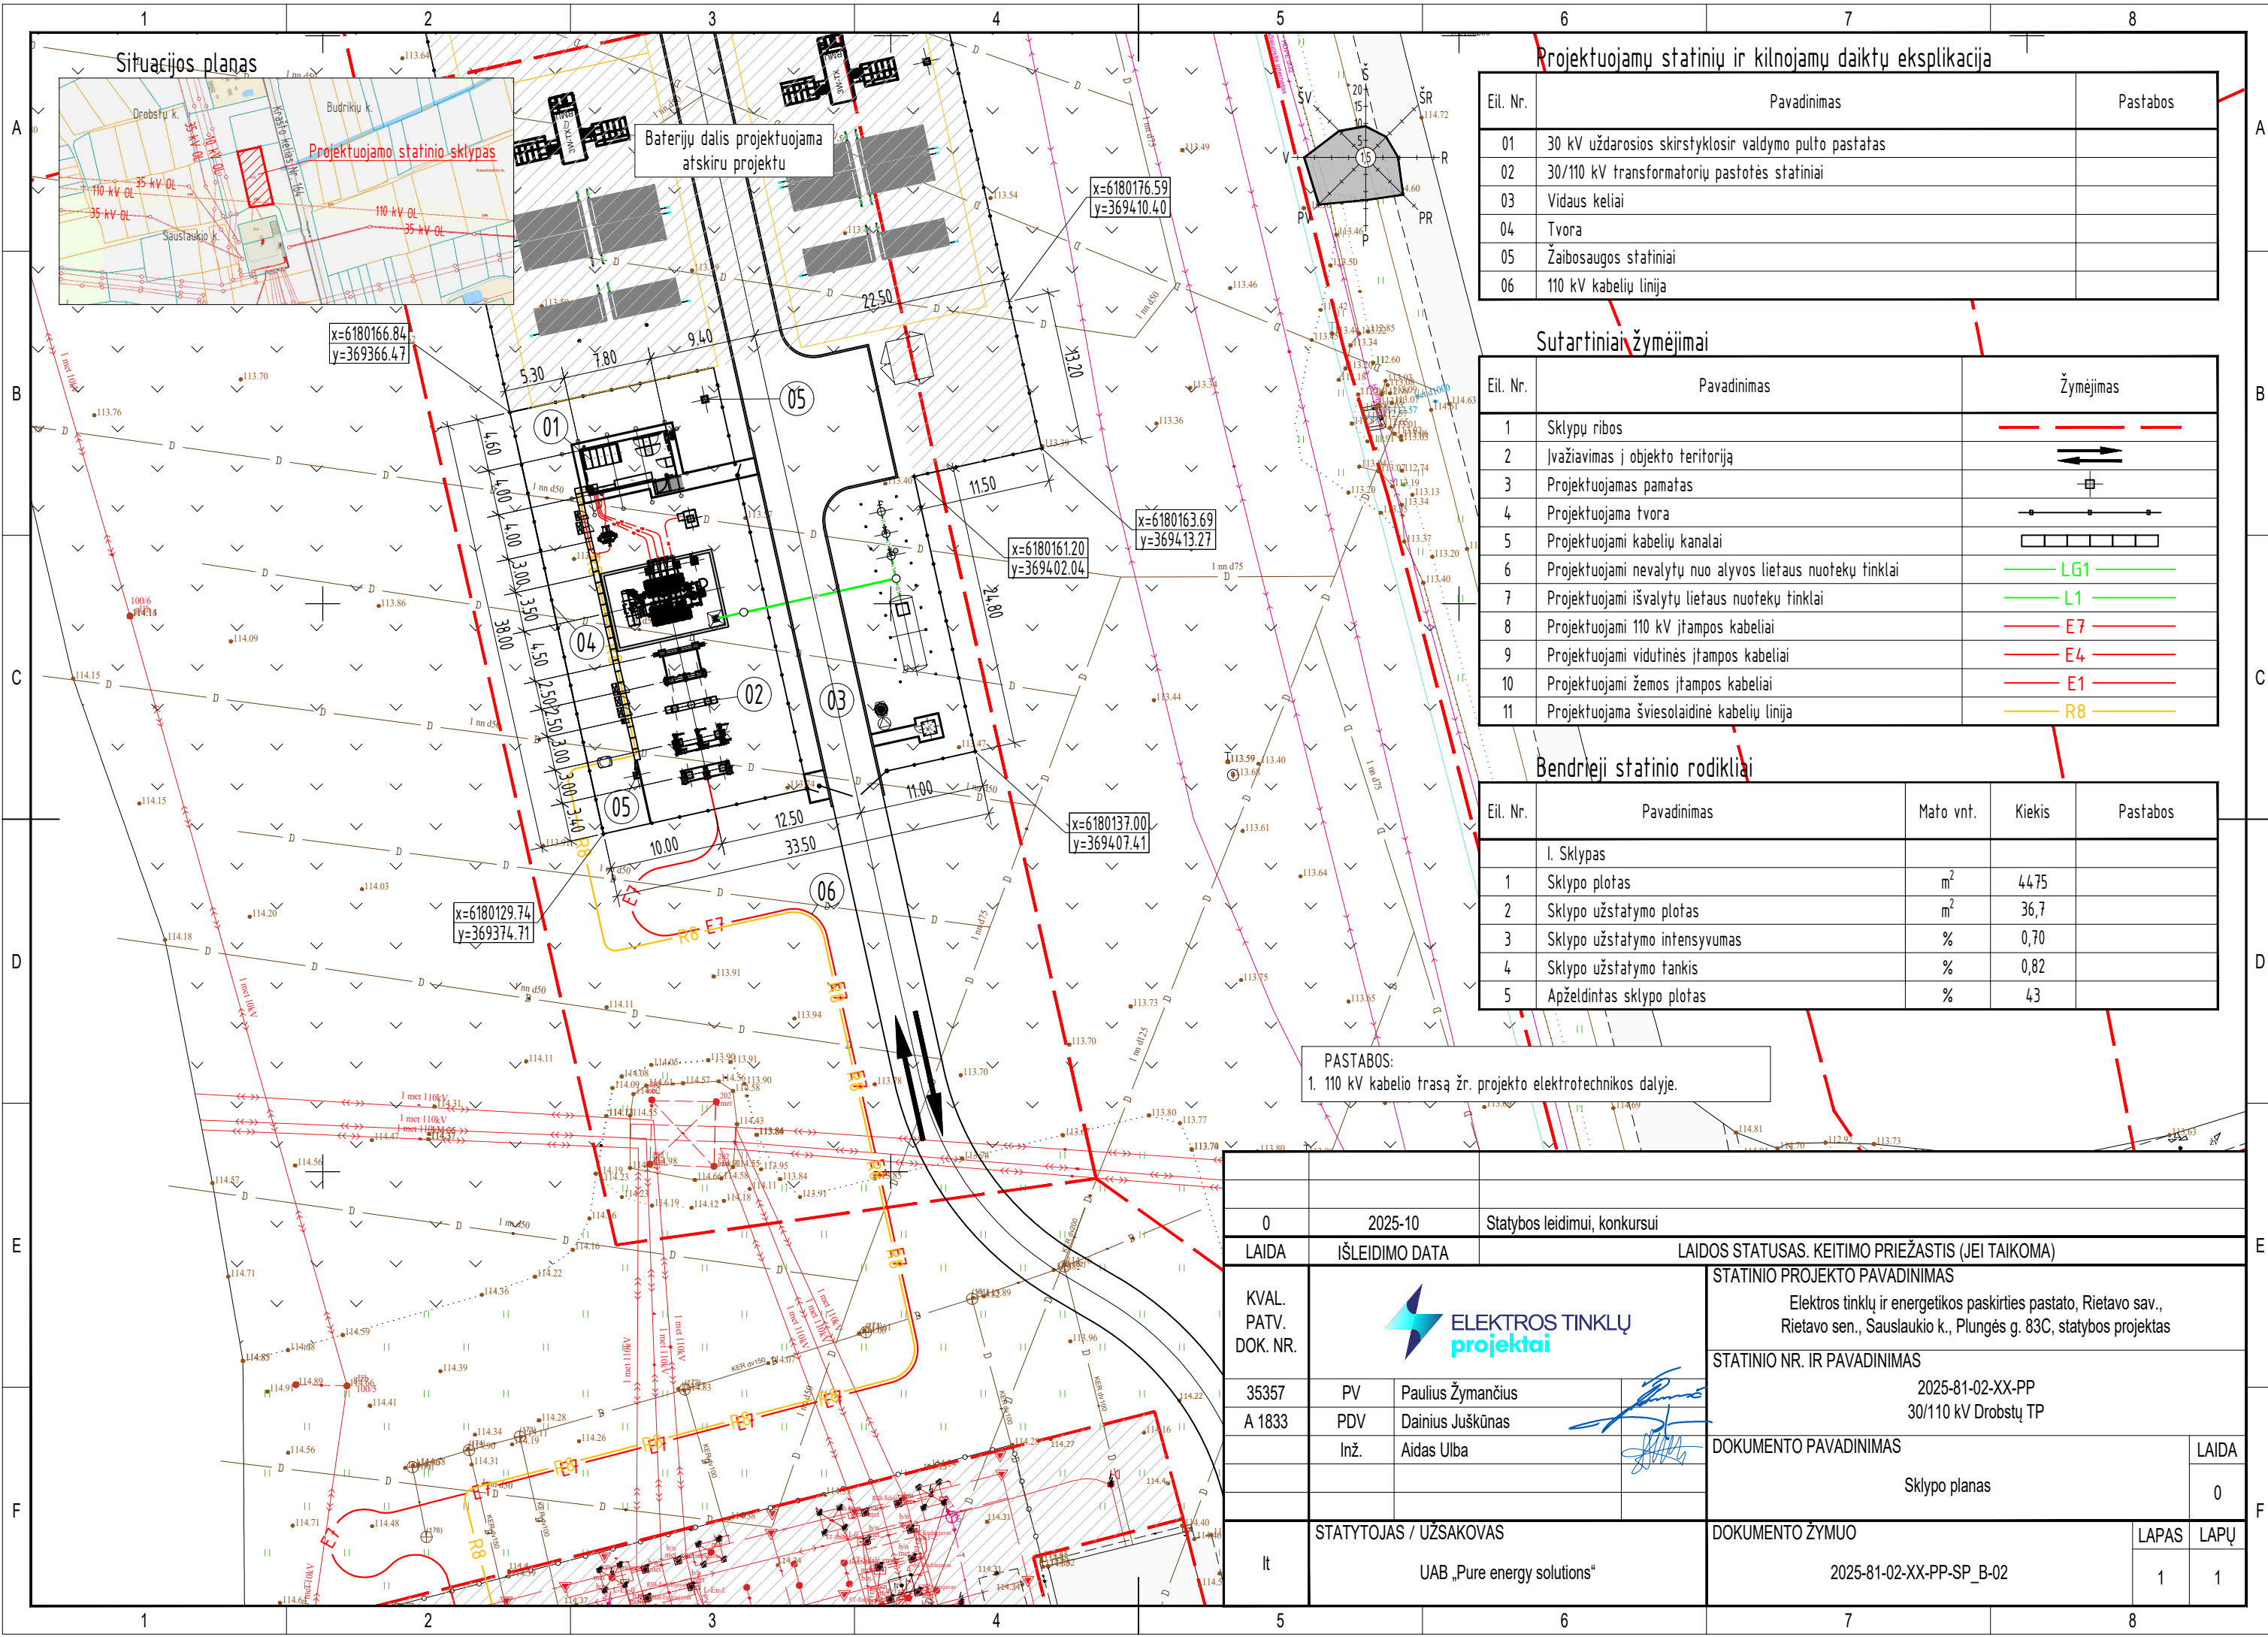

Projektuojamų statinių ir kilnojamų daiktų eksplikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pastabos
01	30 kV uždarnosios skirstyklosir valdymo pulto pastatas	
02	30/110 kV transformatorių pastotės statiniai	
03	Vidaus keliai	
04	Tvora	
05	Žaibosaugos statiniai	
06	110 kV kabelių linija	

Sutartiniai žymėjimai


Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas
1	Sklypų ribos	
2	Ivažiavimas į objekto teritoriją	
3	Projektuojamas pamatas	
4	Projektuojama tvora	
5	Projektuojami kabelių kanalai	
6	Projektuojami nevalytų nuo alyvos lietaus nuotekų tinklai	
7	Projektuojami išvalytų lietaus nuotekų tinklai	
8	Projektuojami 110 kV įtampos kabeliai	
9	Projektuojami vidutinės įtampos kabeliai	
10	Projektuojami žemos įtampos kabeliai	
11	Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija	

Bendrieji statinio rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Pastabos
I. Sklypas				
1	Sklypo plotas	m ²	44,75	
2	Sklypo užstatymo plotas	m ²	36,7	
3	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	0,70	
4	Sklypo užstatymo tankis	%	0,82	
5	Apželdintas sklypo plotas	%	43	

PASTABOS:
1. 110 kV kabelio trasą žr. projekto elektrotechnikos dalyje.



0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui		
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas	
35357 A 1833	PV PDV Inž.	Paulius Žymančius Dainius Juškūnas Aidas Ulba	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Sklypo planas	LAI DA 0
lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB „Pure energy solutions“	DOKUMENTO ŽYMUO 2025-81-02-XX-PP-SP_B-02		LAPAS LAPŲ 1 1

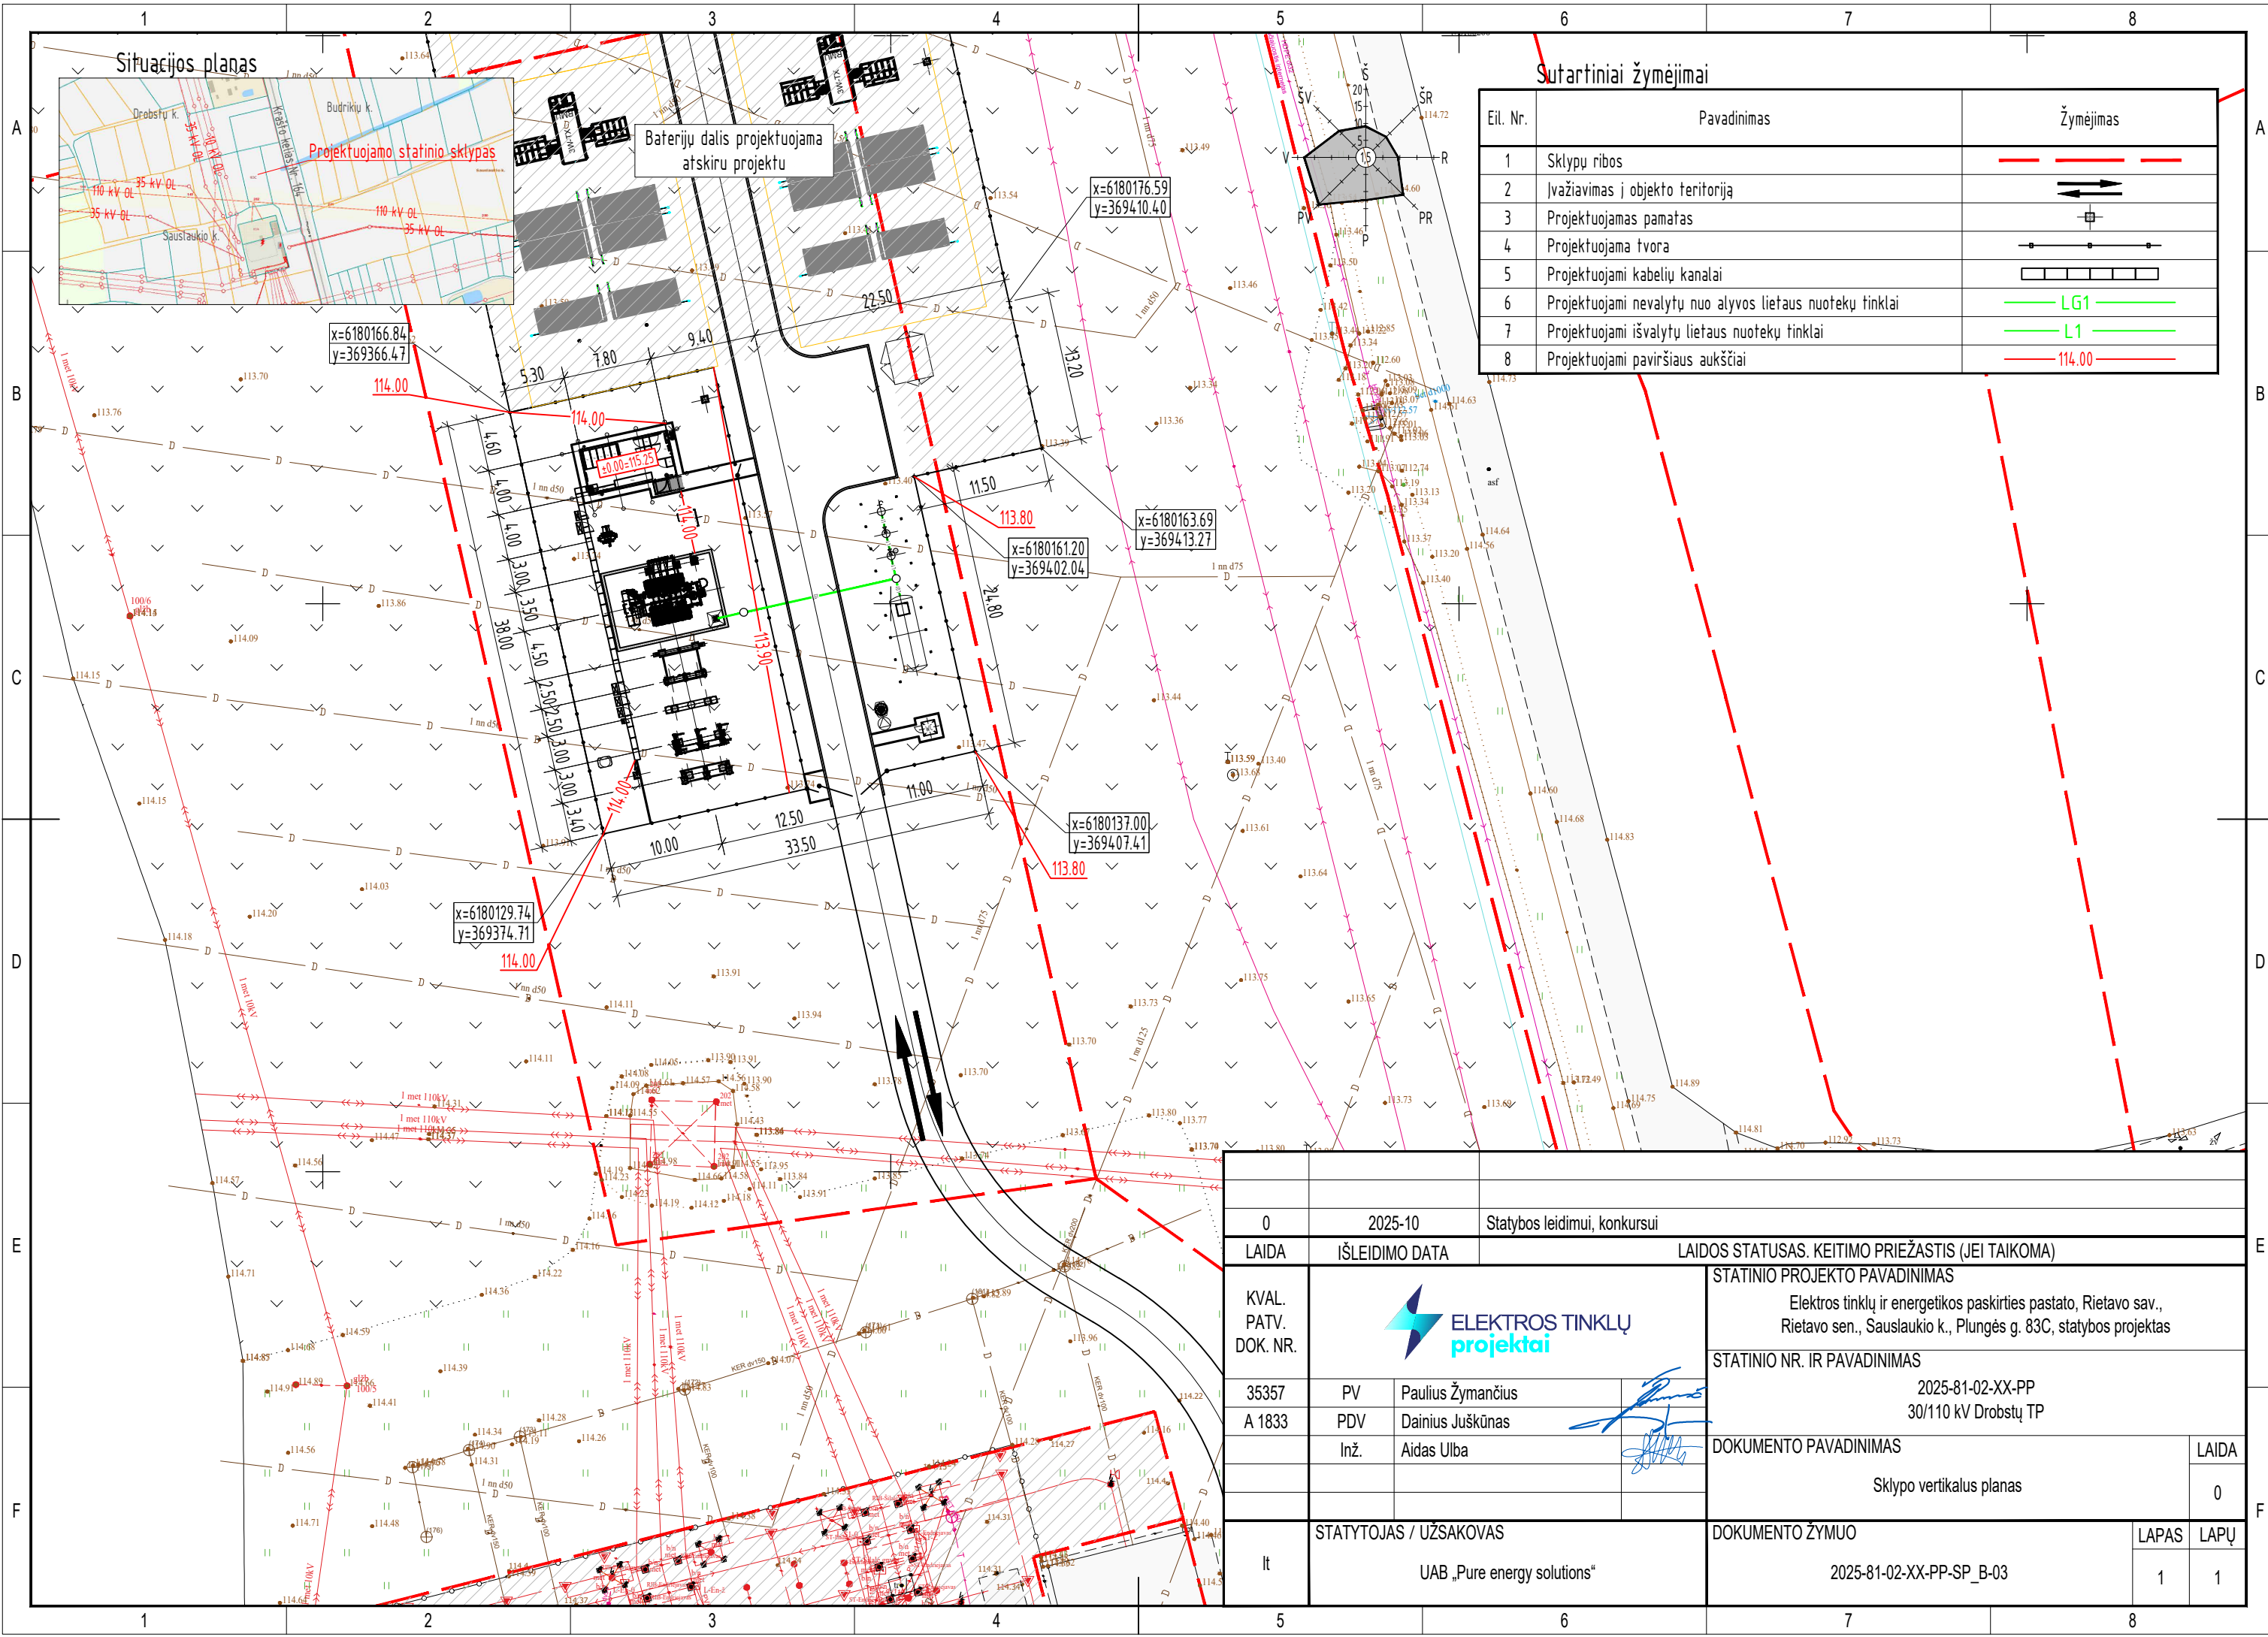

Sutartiniai žymėjimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas
1	Sklypų ribos	
2	Ivažiavimas į objekto teritoriją	
3	Projektuojamas pamatas	
4	Projektuojama tvora	
5	Projektuojami kabelių kanalai	
6	Projektuojami nevalytų nuo alyvos lietaus nuotekų tinklai	
7	Projektuojami išvalytų lietaus nuotekų tinklai	
8	Projektuojami paviršiaus aukščiai	

0		2025-10	Statybos leidimui, konkursui
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas
35357	PV	Paulius Žymančius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP
A 1833	PDV	Dainius Juškūnas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Sklypo vertikalus planas
	Inž.	Aidas Ulba	
lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB „Pure energy solutions“	2025-81-02-XX-PP-SP_B-03	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1

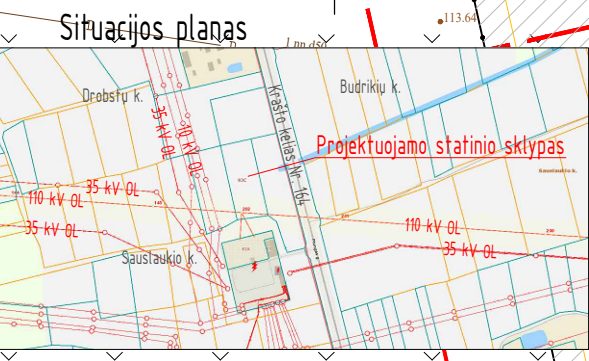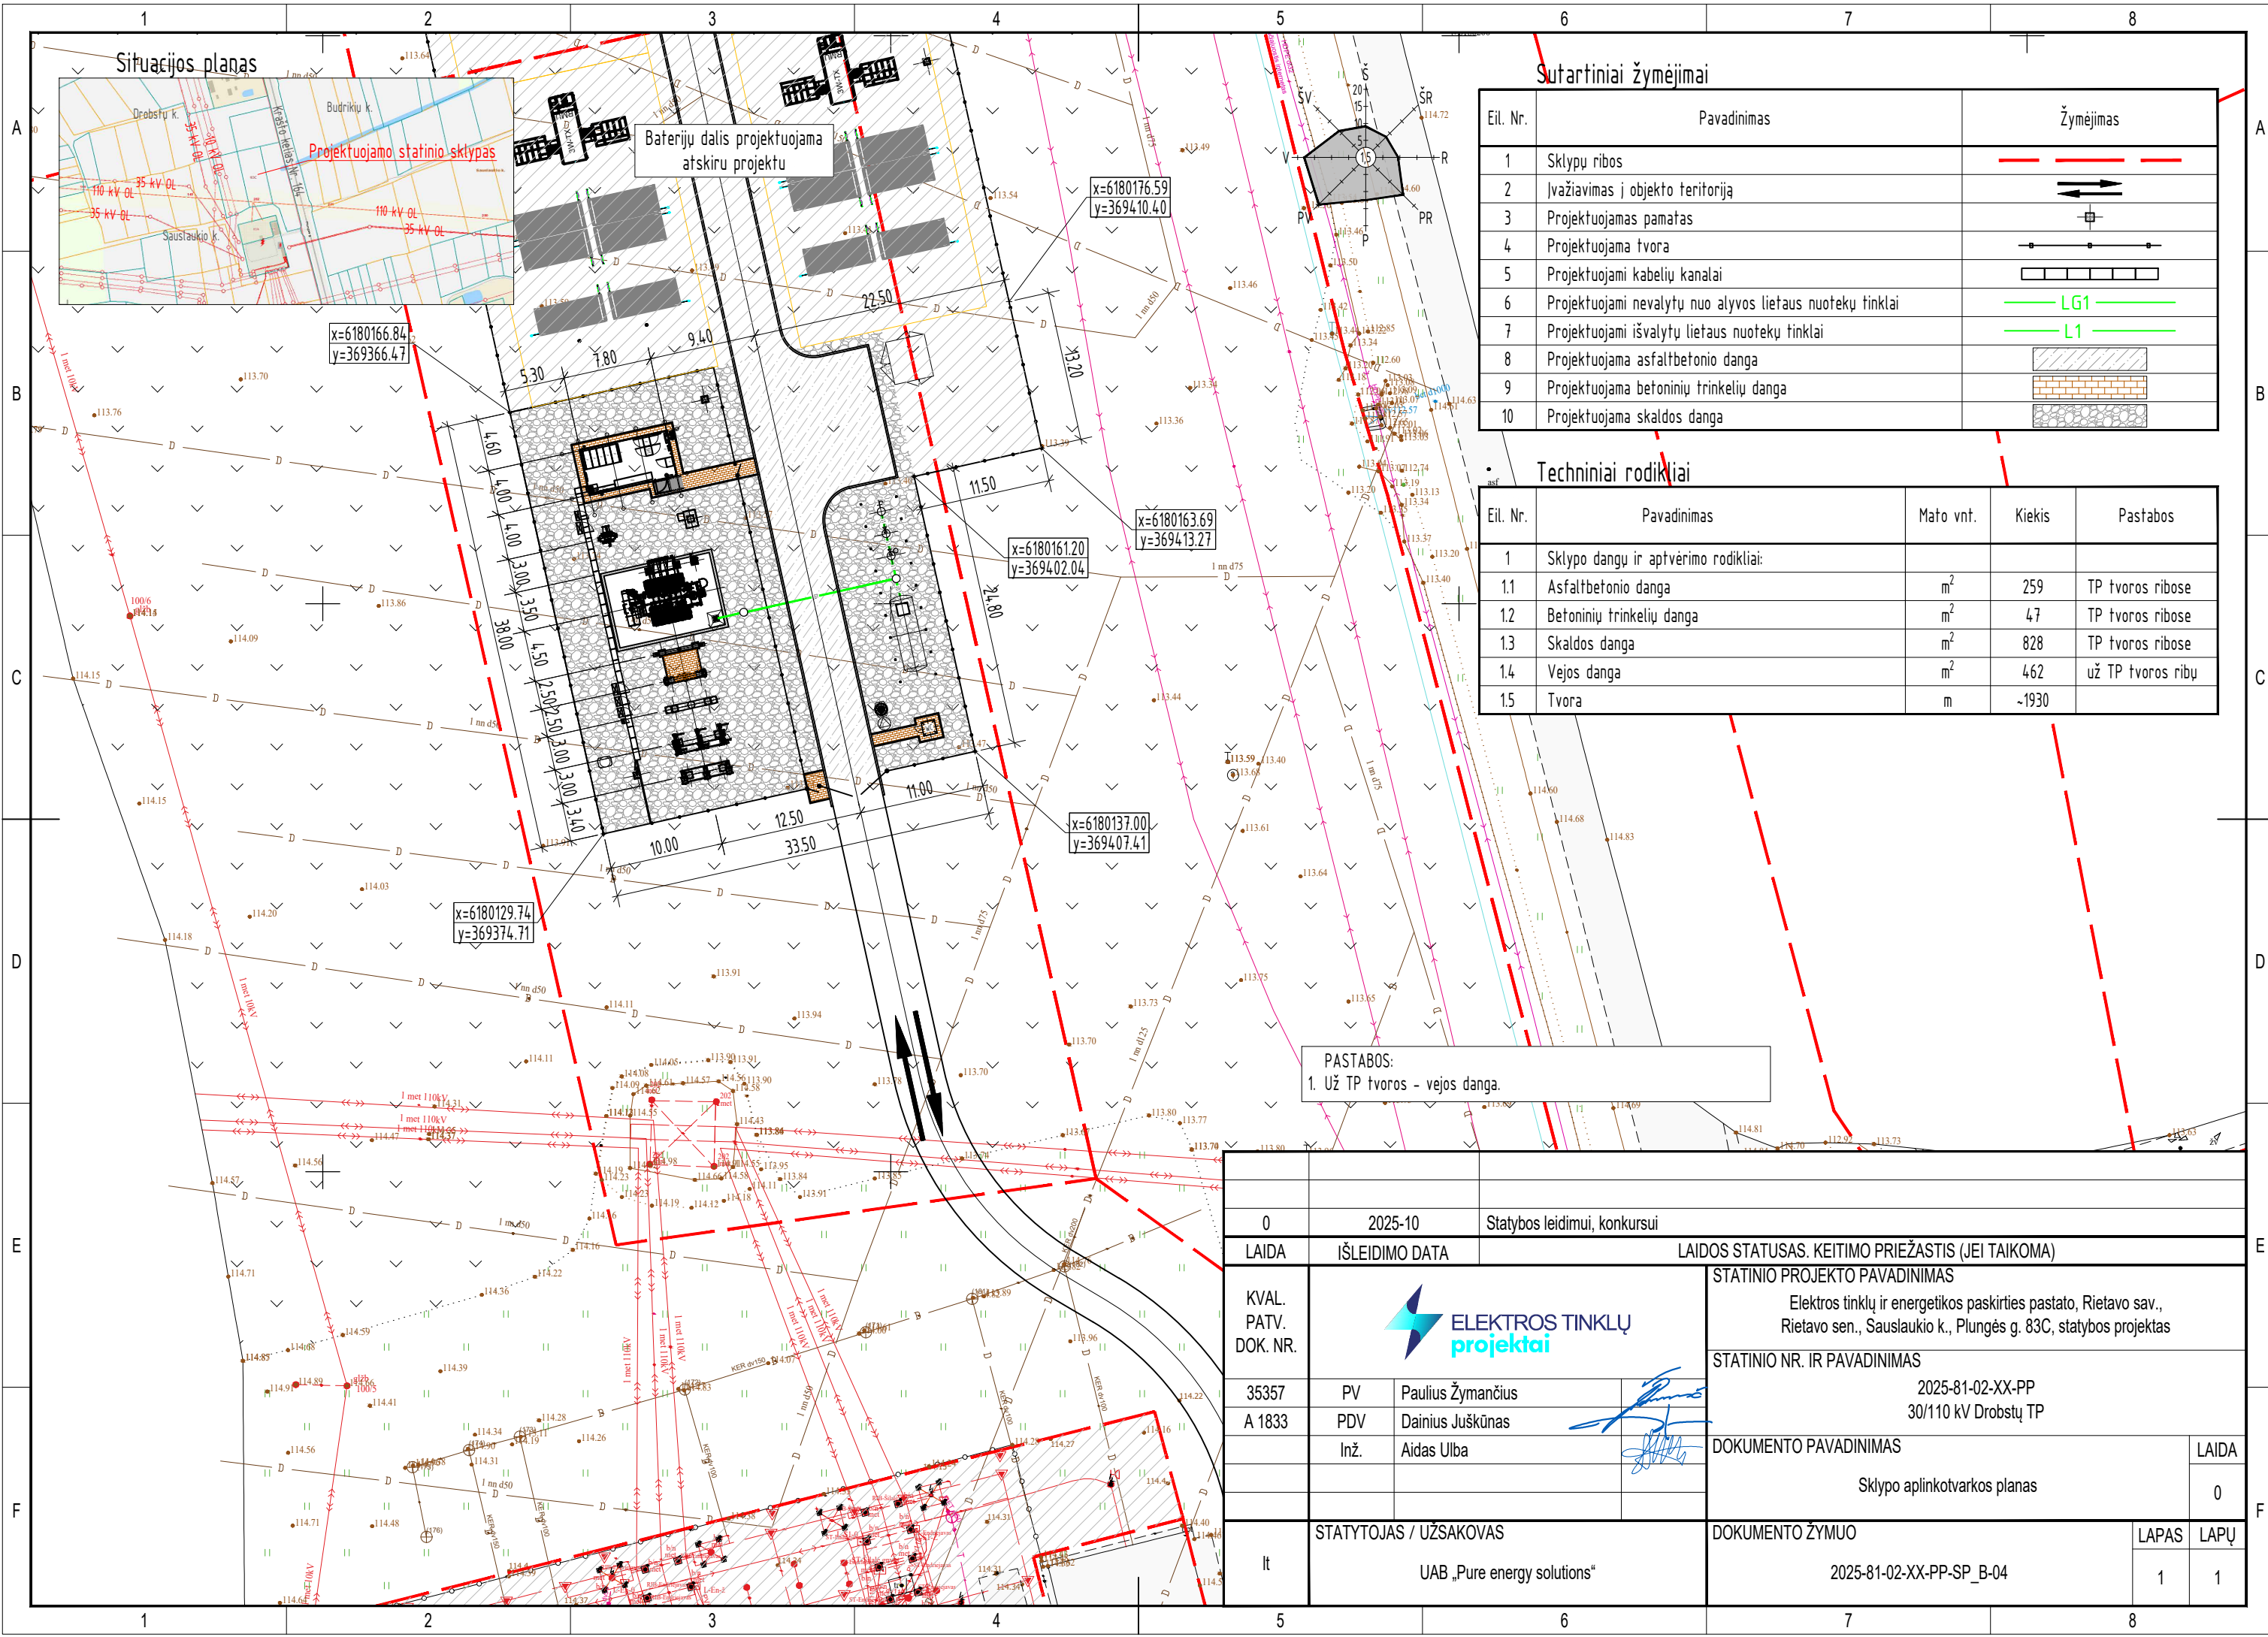

Sutartiniai žymėjimai



Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas
1	Sklypu ribos	
2	Įvažiavimas į objekto teritoriją	
3	Projektuojamas pamatas	
4	Projektuojama tvora	
5	Projektuojami kabelių kanalai	
6	Projektuojami nevalytų nuo alyvos lietaus nuotekų tinklai	
7	Projektuojami išvalytų lietaus nuotekų tinklai	
8	Projektuojama asfaltbetonio danga	
9	Projektuojama betoninių trinkelų danga	
10	Projektuojama skaldos danga	

Techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Pastabos
1	Sklypo dangų ir aptvėrimo rodikliai:			
1.1	Asfaltbetonio danga	m ²	259	TP tvoros ribose
1.2	Betoninių trinkelų danga	m ²	47	TP tvoros ribose
1.3	Skaldos danga	m ²	828	TP tvoros ribose
1.4	Vejos danga	m ²	462	už TP tvoros ribų
1.5	Tvora	m	~1930	

PASTABOS:
1. Už TP tvoros - vejos danga.

0	2025-10	Statybos leidimui, konkursui	LAIIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas	
35357 A 1833	PV PDV Inž.	Paulius Žymančius Dainius Juškūnas Aidas Ulba	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP	
STATYTOJAS / UŽSAKOVAS			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIIDA
UAB „Pure energy solutions“			Sklypo aplinkotvarkos planas	0
lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
UAB „Pure energy solutions“			2025-81-02-XX-PP-SP_B-04	1 1

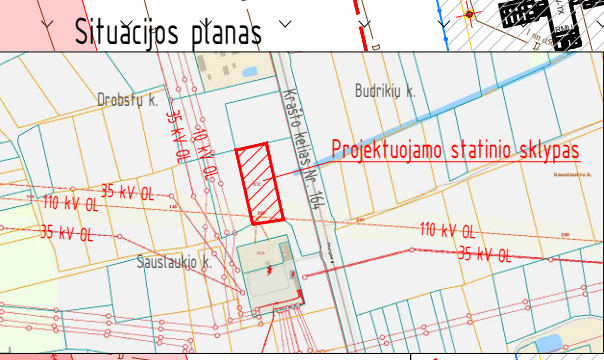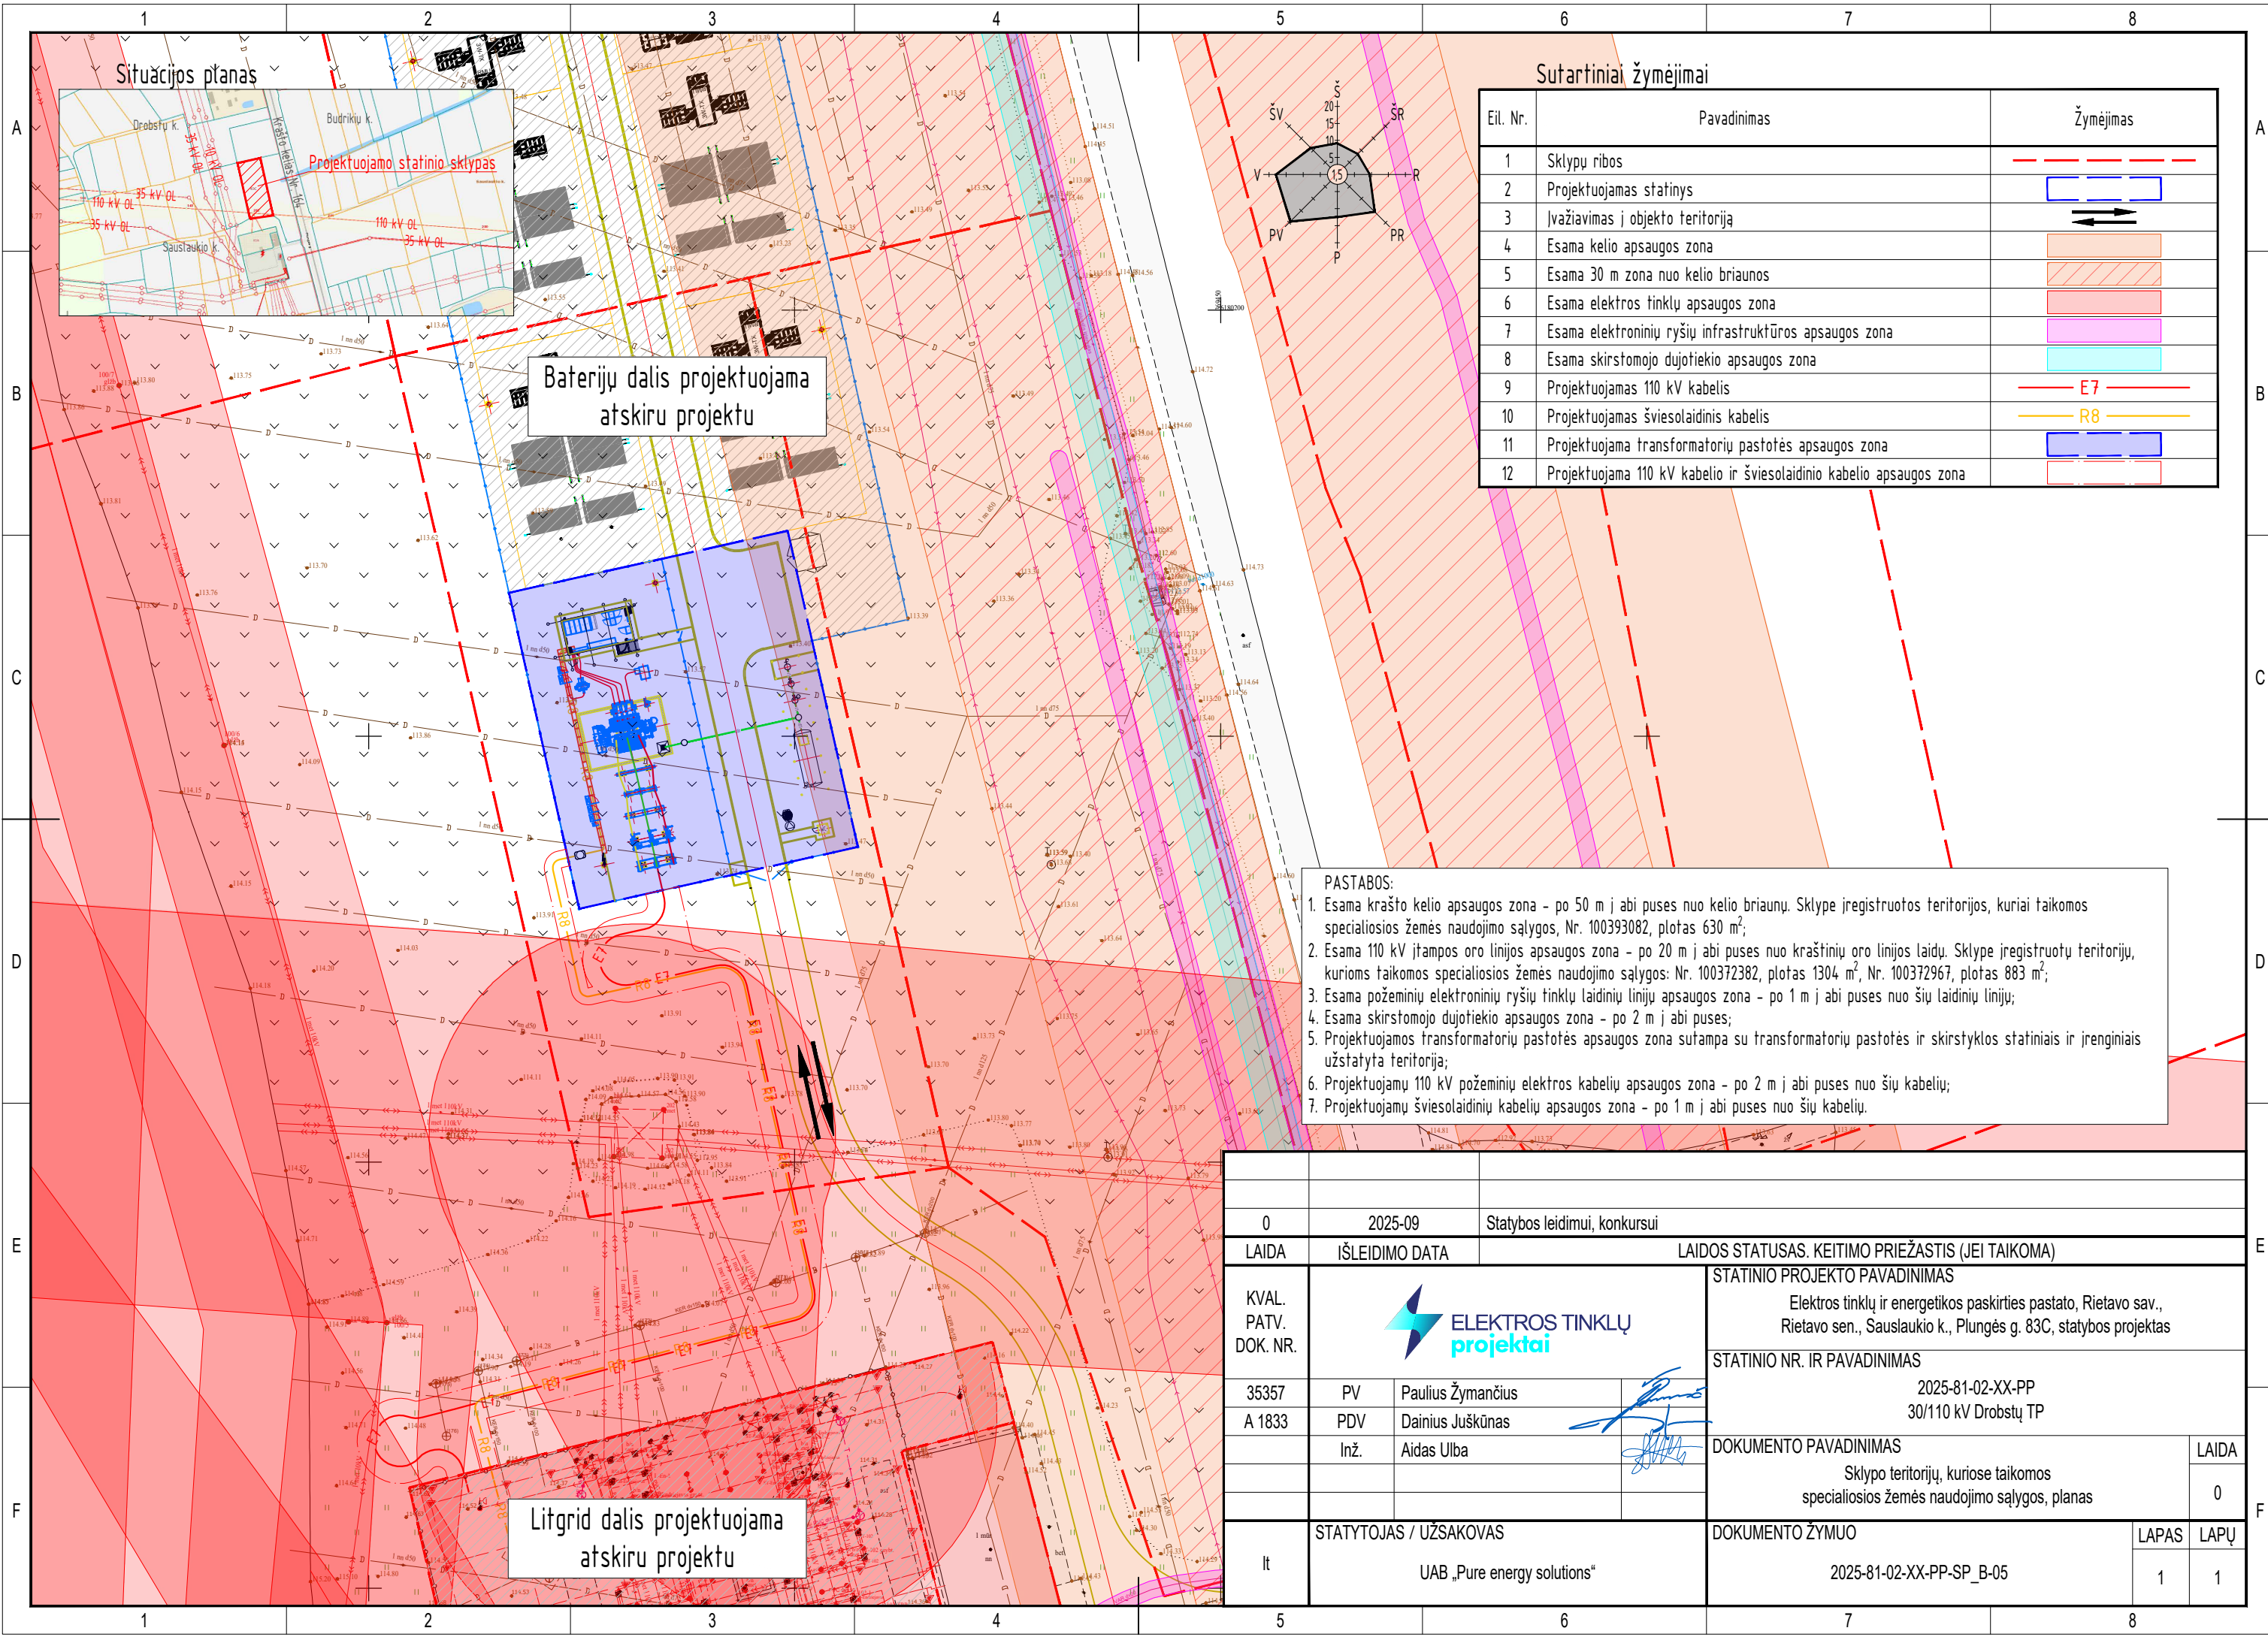

Baterijų dalis projektuojama atskiru projektu

Litgrid dalis projektuojama atskiru projektu

Sutartiniai žymėjimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas
1	Sklypų ribos	
2	Projektuojamas statinys	
3	Ivažiavimas į objekto teritoriją	
4	Esama kelio apsaugos zona	
5	Esama 30 m zona nuo kelio briaunos	
6	Esama elektros tinklų apsaugos zona	
7	Esama elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona	
8	Esama skirstomojo dujotiekio apsaugos zona	
9	Projektuojamas 110 kV kabelis	
10	Projektuojamas šviesolaidinis kabelis	
11	Projektuojama transformatorių pastotės apsaugos zona	
12	Projektuojama 110 kV kabelio ir šviesolaidinio kabelio apsaugos zona	

- PASTABOS:
- Esama krašto kelio apsaugos zona - po 50 m į abi puses nuo kelio briaunų. Sklype įregistruotos teritorijos, kuriai taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nr. 100393082, plotas 630 m²;
 - Esama 110 kV įtamos oro linijos apsaugos zona - po 20 m į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų. Sklype įregistruotų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Nr. 100372382, plotas 1304 m², Nr. 100372967, plotas 883 m²;
 - Esama požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - po 1 m į abi puses nuo šių laidinių linijų;
 - Esama skirstomojo dujotiekio apsaugos zona - po 2 m į abi puses;
 - Projektuojamos transformatorių pastotės apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės ir skirstytūros statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija;
 - Projektuojamų 110 kV požeminių elektros kabelių apsaugos zona - po 2 m į abi puses nuo šių kabelių;
 - Projektuojamų šviesolaidinių kabelių apsaugos zona - po 1 m į abi puses nuo šių kabelių.

0	2025-09	Statybos leidimui, konkursui
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAI DOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų ir energetikos paskirties pastato, Rietavo sav., Rietavo sen., Sauslaukio k., Plungės g. 83C, statybos projektas	
35357 A 1833	PV Paulius Žymančius PDV Dainius Juškūnas Inž. Aidas Ulba	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 2025-81-02-XX-PP 30/110 kV Drobstų TP
lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB „Pure energy solutions“	DOKUMENTO PAVADINIMAS Sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas DOKUMENTO ŽYMUO 2025-81-02-XX-PP-SP_B-05
		LAI DA 0
		LAPAS 1
		LAPŲ 1